




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 36, 72 – 100 Goleniów
Tel. 091/418-23-22, 091/418-31-95 Fax 091/418-23-22 e-mail: psse.goleniow@pis.gov.pl

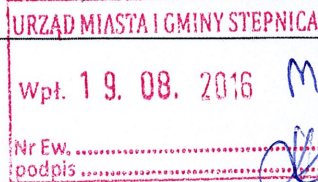

Goleniów, dnia 19.08.2016r.

PS-N.HK-4400-21/16
Dot. wodociągu Miłowo

7. Sekretarz
Informacja PPYS w Goleniowie
prosy zamieścić na stronie
internetowej gminy
19.08.2016r.

Wodociągi Zachodniopomorskie
Spółka z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu 18.08.2016r. z punktów poboru wody uzdatnionej na sieci wodociągowej oraz SUW wodociągu Miłowo:

- Miłowo – stacja uzdatniania wody – nr sprawozdania 267144/16/SCZ
- Gąsierzyno – klub – nr sprawozdania 267147/16/SCZ
- Stepnica – szkoła podstawowa – nr sprawozdania 267145/16/SCZ
- Urząd Gminy Stepnica – nr sprawozdania 267146/16/SCZ

z dnia 19.08.2016r. wykonanych przez JSH HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z siedzibą w Laboratorium w Szczecinie, ul. Stanisława Kujota 8, Szczecin 70-605.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu Miłowo

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie
dr n. med. *[Signature]* Ewa Marcinkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Stepnicy.
3. a/a




SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 267146/16/SCZ

Zleceniodawca "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z O.O. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10 72-100 GOLENIÓW		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA UZDATNIONA Data poboru: 18.08.2016 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociąg Miłowo, gmina Stepnica, sieć wodociągowa, Stepnica, UG Godzina poboru: 13:50 Próbki pobrane przez Zleceniodawcę Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2016-08-18	Zlecenie z dnia 2016-08-18 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2016-08-19	
Data utworzenia sprawozdania:	2016-08-19	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli ¹⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

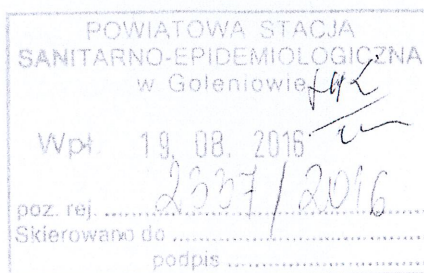

Autoryzował: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologicznej

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Szczecin 70-605, ul. Ks. Stanisława Kujca 8

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00






SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 267145/16/SCZ

Zleceniodawca "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z O.O. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10 72-100 GOLENIÓW		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA UZDATNIONA Data poboru: 18.08.2016 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociąg Miłowo, gmina Stepnica, sieć wodociągowa, Stepnica, szkoła Godzina poboru: 13:20 Próbki pobrane przez Zleceniodawcę Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2016-08-18	Zlecenie z dnia 2016-08-18 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2016-08-19	
Data utworzenia sprawozdania:	2016-08-19	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli ¹⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

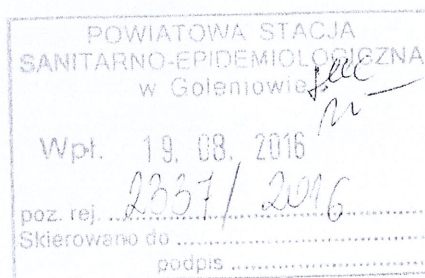

Autoryzował: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologicznej
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Szczecin 70-605, ul. Ks. Stanisława Kujota 8

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00






SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 267147/16/SCZ

Zleceniodawca "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z O.O. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10 72-100 GOLENIÓW		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy): WODA UZDATNIONA Data poboru: 18.08.2016 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociąg Miłowo, gmina Stepnica, sieć wodociągowa, Gąsierzyno Godzina poboru: 14:10 Próbki pobrane przez Zleceniodawcę Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2016-08-18	Zlecenie z dnia 2016-08-18 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2016-08-19	
Data utworzenia sprawozdania:	2016-08-19	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli ¹⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)

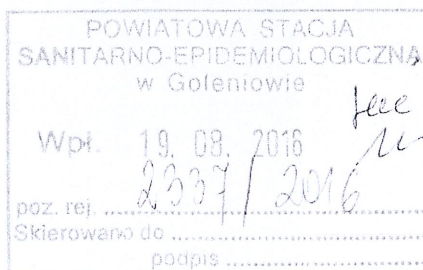

Autoryzował: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologicznej
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Szczecin 70-605, ul. Ks. Stanisława Kujota 8

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy






SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 267144/16/SCZ

Zleceniodawca "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z O.O. 1 BRYGADY LEGIONÓW 8-10 72-100 GOLENIÓW		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA UZDATNIONA Data poboru: 18.08.2016 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociąg Miłowo, gmina Stepnica SUW, punkt poboru wody uzdatnionej Godzina poboru: 14:30 Próbki pobrane przez Zleceniodawcę Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2016-08-18	Zlecenie z dnia 2016-08-18 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2016-08-19	
Data utworzenia sprawozdania:	2016-08-19	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli ¹⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

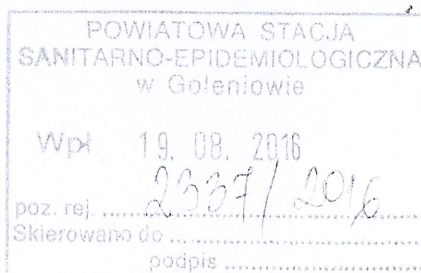

Autoryzował: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologicznej

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Szczecin 70-605, ul. Ks. Stanisława Kujota 8

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%

Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

